

BS60 Brandisoleringsenhed

Brandisoleringsenhed BS60


Montagevejledning

Safeti brandisoleringsenhed BS60

Montering

Gipsvæg foreberedes for montage af brandisoleringsenheden: hulmål for type 2 845x845mm/ type 2i 843x843mm. Træramme isættes.

BS60 enheden boltes dernæst fast på trærammen i hver af de fire sider. Slangeskabet monteres inden i enheden, det boltes ligeledes fast til hhv. BS60 enhed samt træramme. Slangeskabet monteres herefter iht. gældende monteringsvejledning.

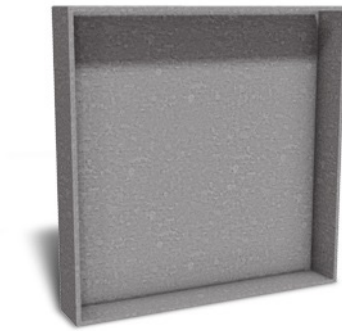

VVS	Beteg- nelse	Dimension	Model
399569860	BS-60	840x840x120 mm	T2
399569863	BS-60	838x838x142 mm	T2i smal
399569864	BS-60	838x838x177 mm	T2i/2ia